Energiefluss Energiezentrum Feilbacher Hang

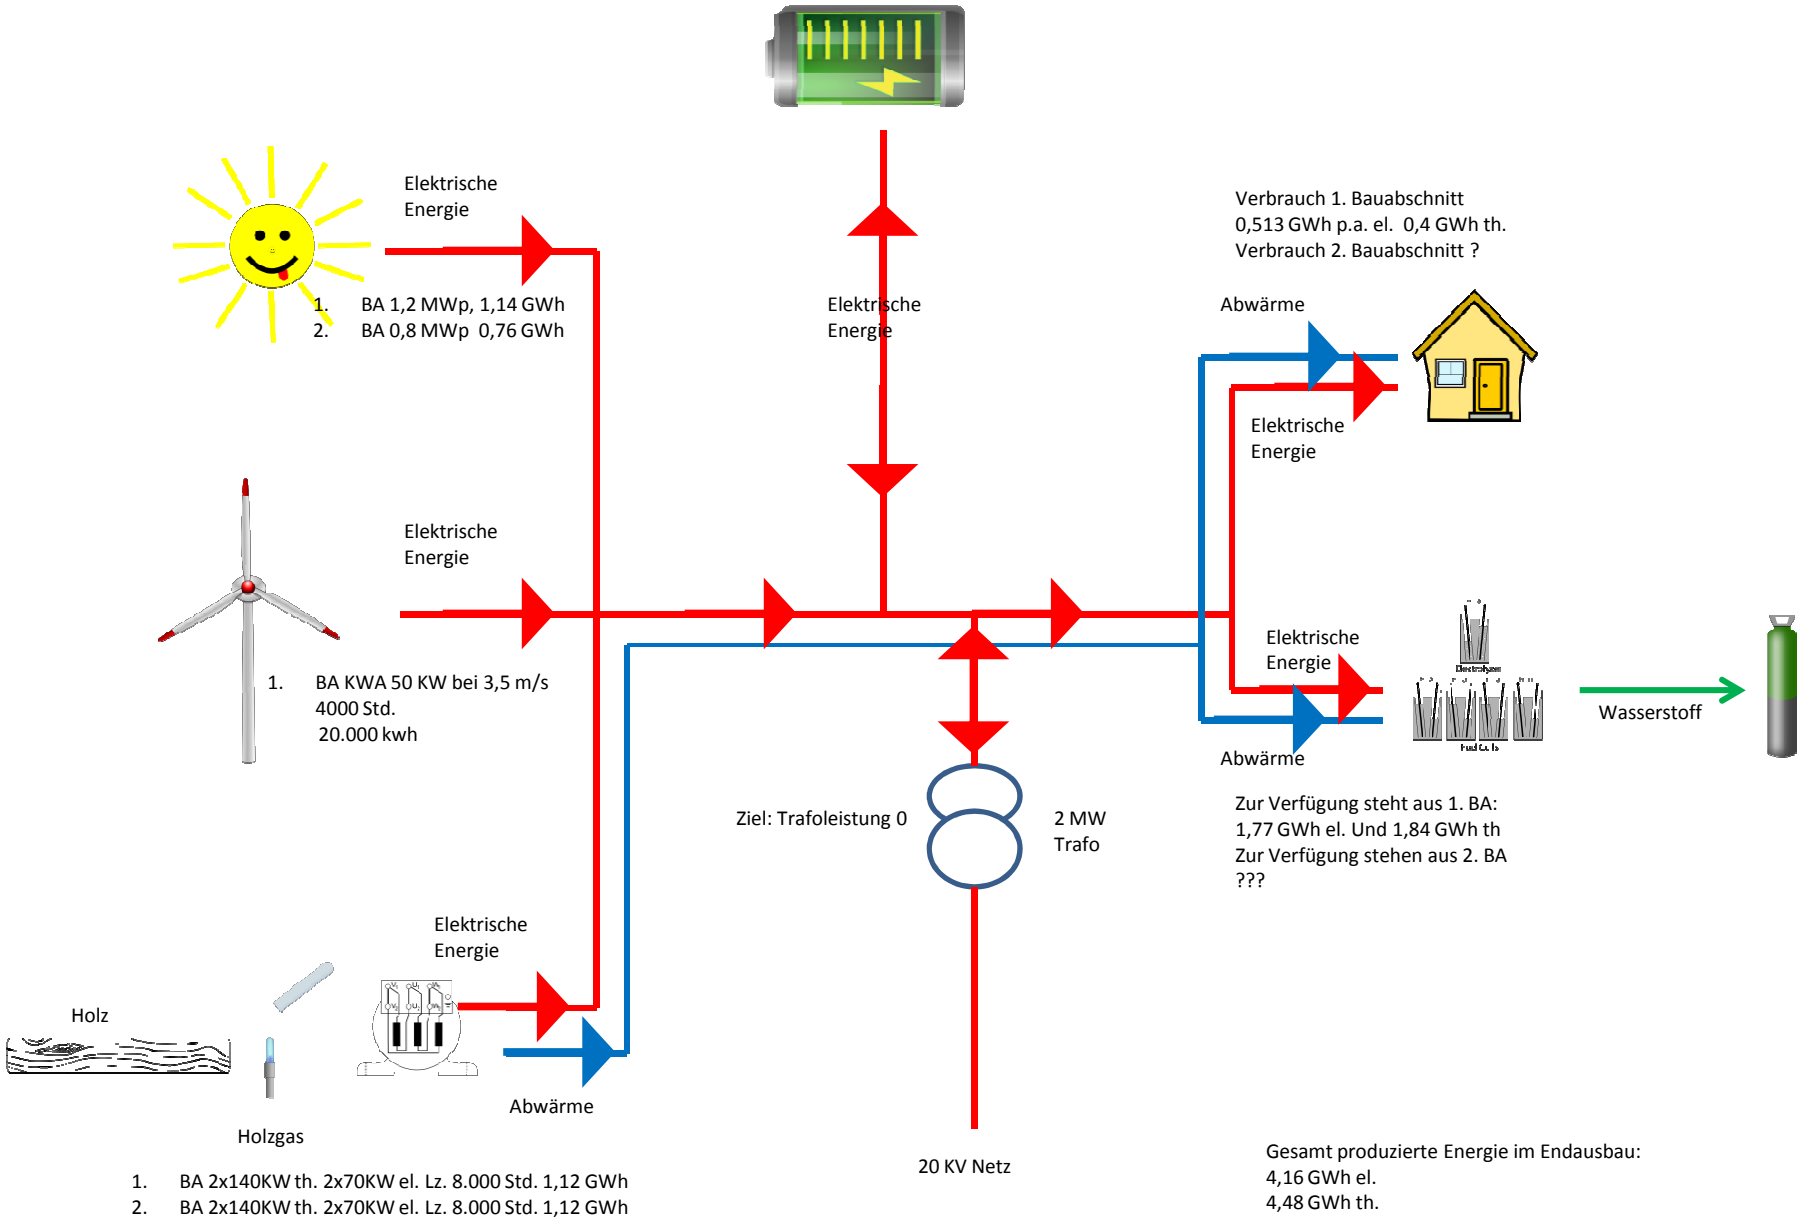

1. BA 2x140KW th. 2x70KW el. Lz. 8.000 Std. 1,12 GWh
2. BA 2x140KW th. 2x70KW el. Lz. 8.000 Std. 1,12 GWh

Gesamt produzierte Energie im Endausbau:
4,16 GWh el.
4,48 GWh th.